


Messkonzept EEA Variante UP-B

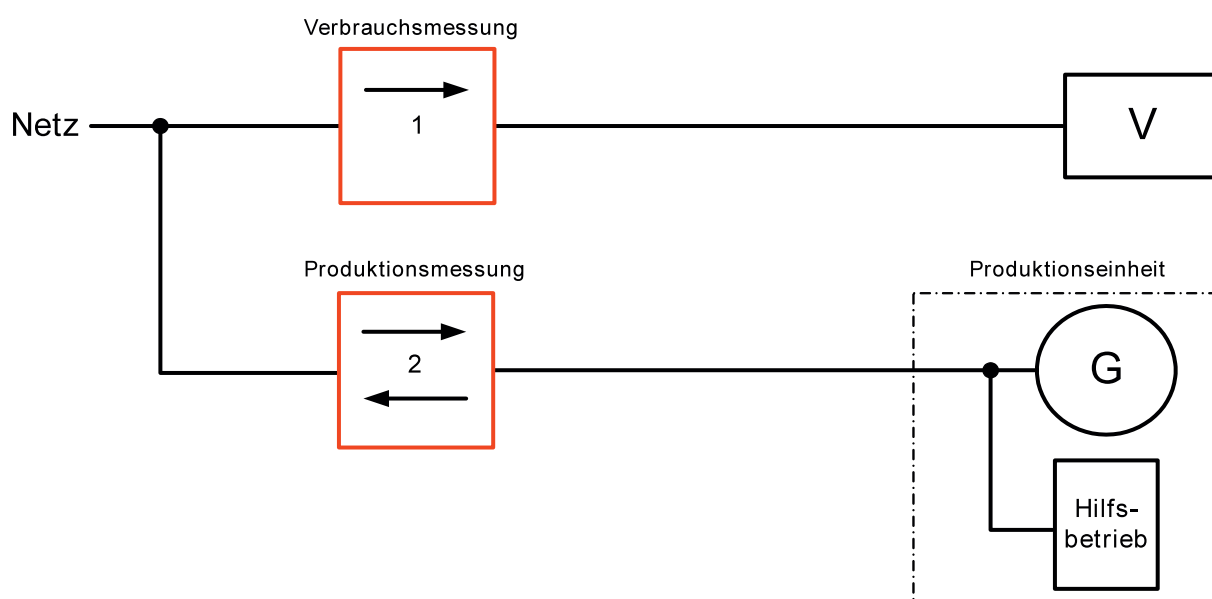

(1) Verbrauchsmessung:

- Entspricht dem Messkonzept Variante A-D

(2) Produktionsmessung:

- Entspricht dem Messkonzept Variante A-D, jedoch mit einer Austauschmessung

Bemerkung:

- Wird die Produktionsenergie nach dem Vergütungsmodell Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) abgenommen und vergütet, ist eine Produktionsmessung nach Messkonzept EEA Variante UP-B zwingend vorzusehen.
- Erzeuger mit einer Anschlussleistung über 30 kVA und solche, welche nicht der Bilanzgruppe von CKW angehören, müssen mit einer Lastgangmessung mit automatischer Datenübermittlung ausgestattet sein. Sie tragen die dadurch verursachten Anschaffungskosten und wiederkehrenden Kosten (Art. 8 Abs. 5 Strom VV).